

證書號碼：10903000540 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 TRIDELTA Meidensha GmbH

(地址：Marie-Curie-Str. 3 07629 Hermsdorf / Germany)


申請高壓用電設備原製造廠家認可，業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」第 401 條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：109 年 1 月 20 日


認可有效期間：109 年 1 月 20 日至 112 年 1 月 19 日

(本登記證應於期限屆滿前 6 個月申請展延，有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁

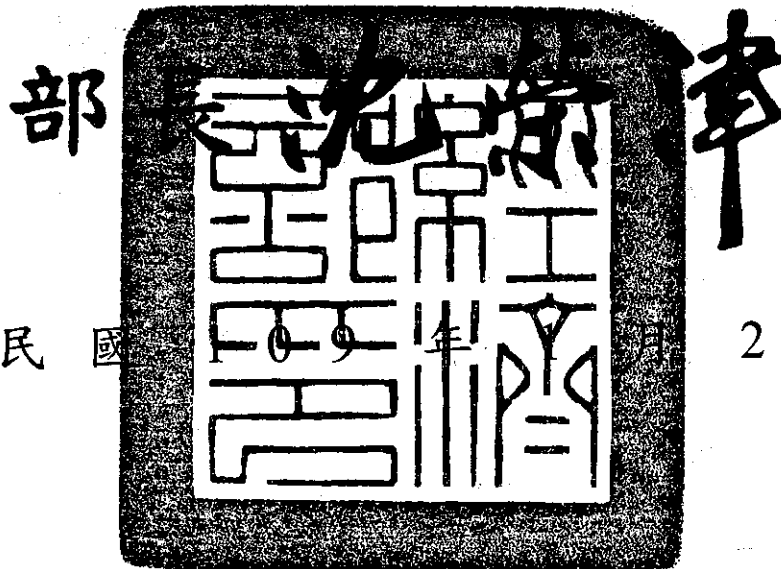

中華民國 109 年 1 月 20 日



證書號碼：10903000540 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：避雷器

產品類別及規格：無間隙型：144 kV, 10 kA；72 kV, 10 kA

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

無間隙型：

1. 商頻洩漏電流試驗
2. 阻抗電壓試驗
3. 無線電波干擾試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：IEC 60099-4(2009)

報告簽署人：Christian Hoenig

其他註記事項：無

(以下空白)